



BÂTIMENT

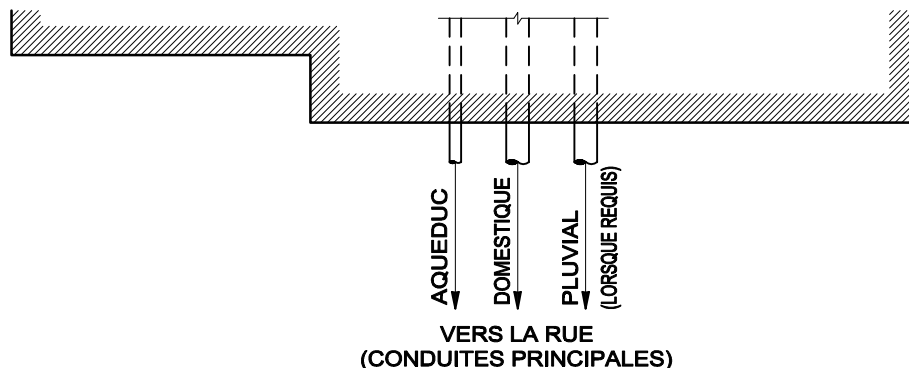

POSITION DES CONDUITS D'UN BRANCHEMENT DE SERVICE



PROFONDEUR RELATIVE D'UN BRANCHEMENT DE SERVICE À LA LIMITE DE L'EMPRISE MUNICIPALE

NOTES:

-LA PENTE MINIMUM POUR UN BRANCHEMENT DE SERVICE DOMESTIQUE EST DE 2.0% ET 1% POUR LE PLUVIAL

-L'ANGLE MAXIMUM D'UN COUDE UTILISÉ POUR UN BRANCHEMENT DOMESTIQUE OU PLUVIAL EST DE 22.5° (COUDE À GRAND RAYON)



Châteauguay

TITRE:

DÉTAIL TYPE

POSITION DES CONDUITS D'UN BRANCHEMENT DE SERVICE SIMPLE

DESSINÉ PAR:

M.L.

PRÉPARÉ PAR:

D.B.

DATE:

2001-02-21

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

ÉCHELLE:

AUCUNE

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

DISCIPLINE:

DTAQ

NUMÉRO DU PLAN:

00043

1/1